


Schéma type de branchement au réseau public d'assainissement collectif

Type unitaire

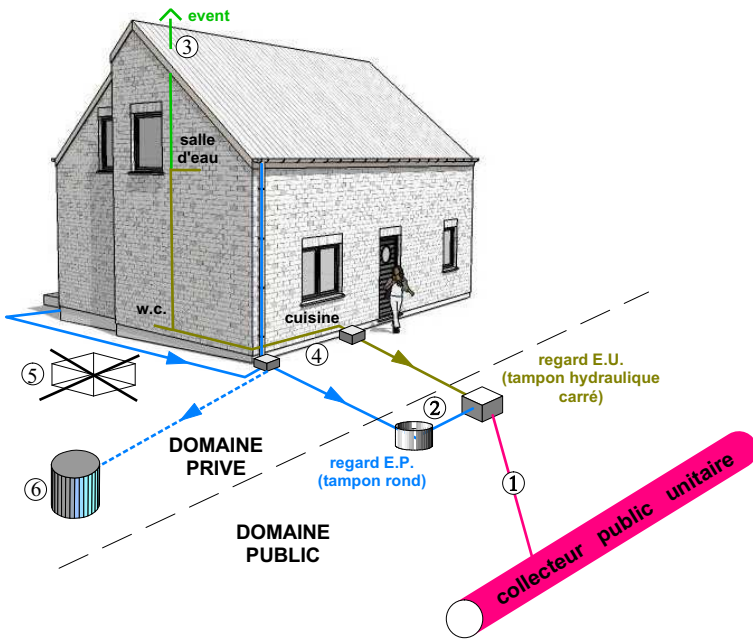

Obligation de contrôle et visite de conformité assainissement

Votre branchement et vos installations privées d'assainissement peuvent faire l'objet de divers contrôles dans le cadre d'un permis de construire, d'une réhabilitation, d'une cession immobilière ou de manière inopinée.

Vos installations doivent être à tout moment accessibles et visitables (regards non recouverts ni enterrés).



LEGENDE

- 1 - Conduite de branchement
- 2 - Regards de branchement E.U. et E.P.
- 3 - Ventilation indispensable
- 4 - Regard de façade
- 5 - Ancienne fosse ou décanteur à déconnecter
- 6 - Puits perdu

ASPECTS TECHNIQUES

Vérification de la conformité de la plomberie intérieure


- chaque appareil sanitaire sera muni de siphon
- toutes les colonnes de chutes E.U. doivent être situées à l'intérieur du bâtiment
- une conduite de ventilation évitera les désamorçage de siphon et donc les mauvaises odeurs (diamètre = à la colonne de chute)

Les conduites privées présenteront tous les critères d'étanchéité et suffisamment d'accès pour le contrôle et l'entretien.

Fosse, décanteur, paroi siphonée sont à proscrire

A supprimer **OBLIGATOIREMENT** 5
(débranchés, vidangés, désinfectés et comblés)

Type séparatif

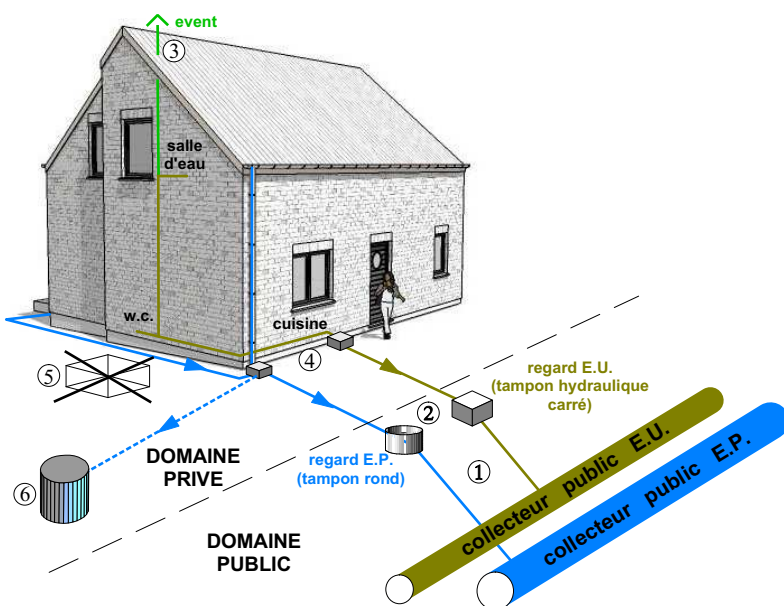

Obligation de raccorder toutes les eaux usées

Cuisine (évier, lave vaisselle)
Buanderie, garage (machine à laver, siphon de sol intérieur)
Toilettes
Salle de bain

Obligation de séparer les eaux de pluie des eaux usées

Les E.P. regroupent les eaux de ruissellement :
Gouttière de toiture
Drains
Siphon de cour, grille de sol, accodrain

Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle : 6

- stockage et réutilisation
- fossé d'infiltration
- puits perdu

CETTE GESTION PEUT ETRE IMPOSEE DANS CERTAINS SECTEURS

Le bon fonctionnement de la station d'épuration dépend aussi de vous

Les produits toxiques :
HUILE DE VIDANGE - HUILE DE FRITEUSE -
ACIDES - PRODUITS PHARMACEUTIQUES -
PEINTURES - SOLVANTS

Les objets solides et lingettes

ne doivent en aucun cas être rejetés au réseau.